


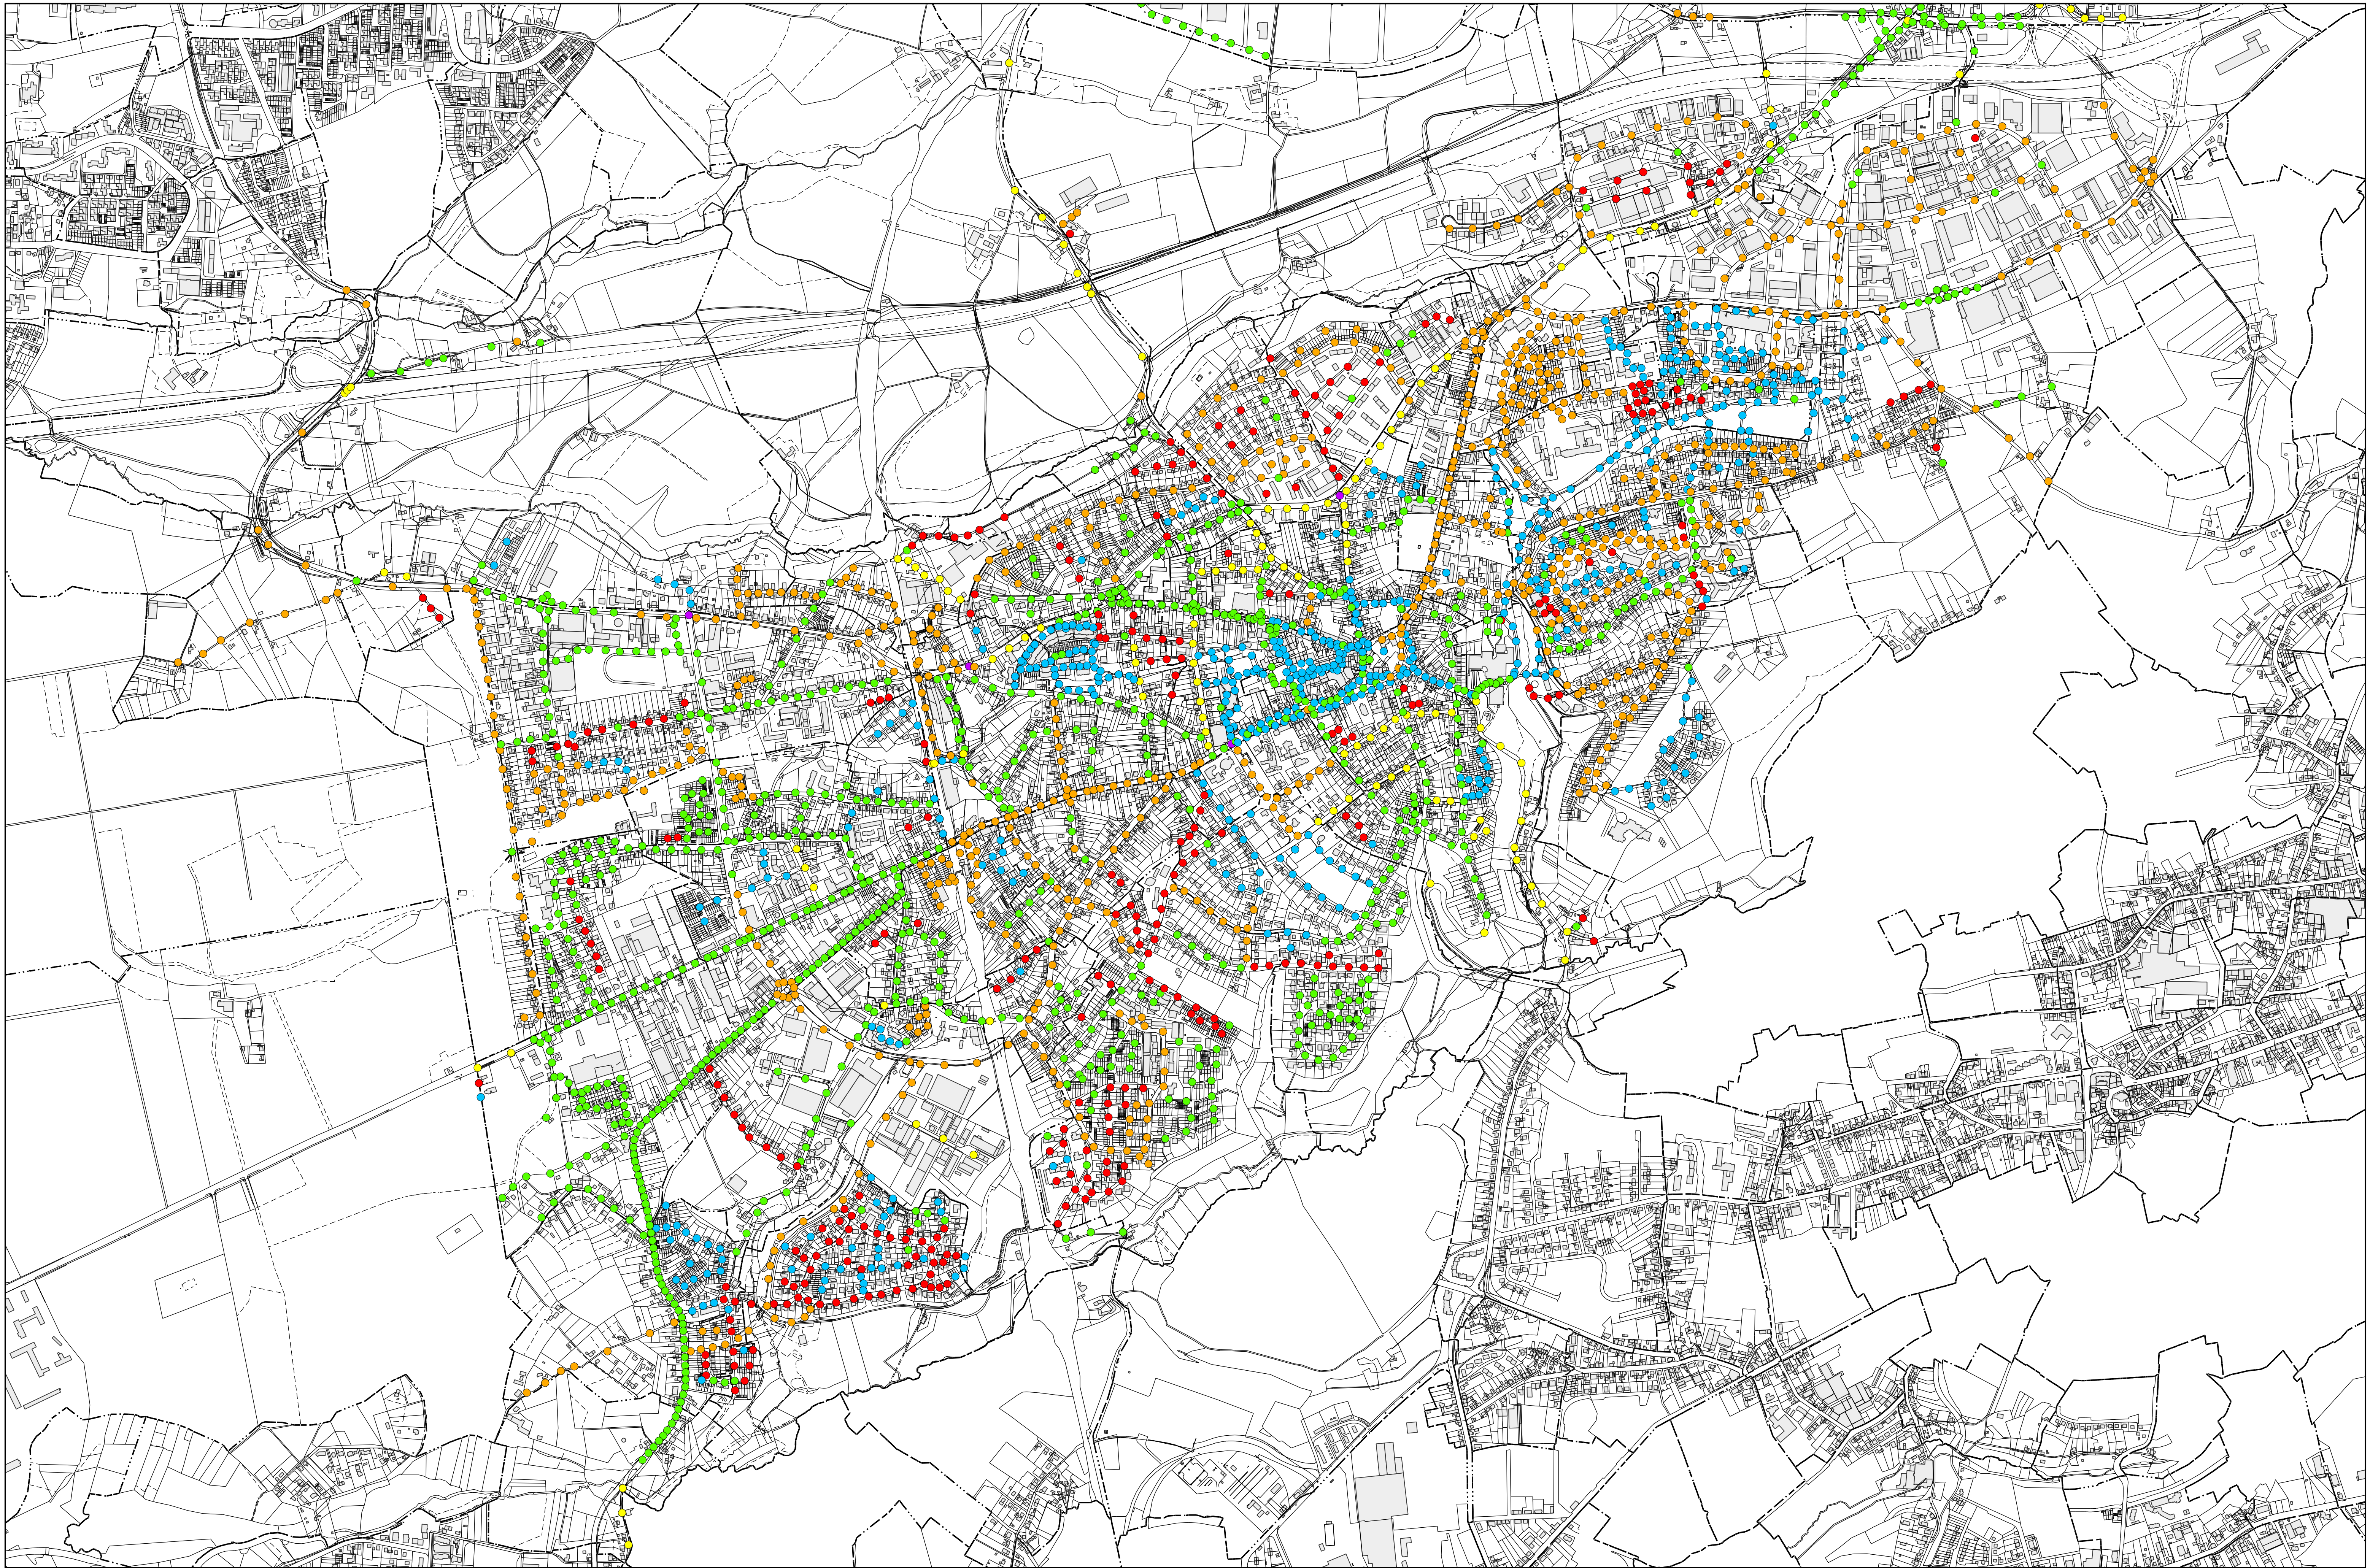

Legende

LED	T26
HSE/HST	TC
LST	HME

Leitungsauskunft

Mit Abweichungen der tatsächlichen Leitungslage von der Darstellung im Bestandsplan muß gerechnet werden. Leitungslagen sind grundsätzlich nicht abzugreifen!

In Leitungsnähe sind Erdarbeiten unbedingt von Hand auszuführen. Wir weisen ausdrücklich auf die Erkundungspflicht hin. Dieser Plan verliert seine Gültigkeit nach 10 Tagen.

© Geobasisinformationen der amt. Vermessungs-Katasterverwaltungen.

Störungsmeldung

Strom, Wasser, Wärme, Telekommunikation:

Gas:

Haan

Sparte: Straßenbeleuchtung

Blattnummer: 1 von 1
Maßstab: 1:7.500

Bearbeiter: Erik Jansen
Telefon: 02131-71-2030
Fax:
Druckdatum: 26.01.2021